



Service Manual

TRA 865 CD

Type:	TRA 865 CD
Service - Nr:	03/3213-00.02
Type:	TRA 865 CD-EU
Service - Nr:	03/3213-02.02
Type:	TRA865 CD-DK
Service - Nr:	03/3213-07.02
Type:	TRA 865 CD-CH
Service - Nr:	03/3213-03.02



Bauknecht Hausgeräte GmbH
D-7000 Stuttgart 80

Die neueste Ausgabe der Mitteilung ist gültig
-Alle Rechte und Änderungen vorbehalten-

Technischer Service
-Dokumentation-

GERÄET	KONSTR.-STAND	SACHNR.	GRUNDTYPEN												
			Beliebsanzeige			Summer			Summerschalter			Drehschalter Temp			
TRA 855 CD	03/3213-00.02	002 944													287.99
TRA 855 CD-EU	03/3213-02.02	002 947													287.99
TRA 855 CD-DK	03/3213-07.02	002 946													288.94
TRA 855 CD-CH	03/3213-03.02	002 945													288.94
TRA 858 CD-EU	03/3213-02.02	002 950													288.94
TRA 858 CD-DK	03/3213-07.02	002 949													288.94
TRA 855 CDWS-CH	03/3213-03.02	002 948													288.94
AMB 508-CH	03/3213-82.32	002 951													288.94
AMB 508 MG-EU	03/3213-82.02	003 009													288.94
TRA 855 CD-WS	03/3213-00.02	003 276													289.04
TRA 855 CD	03/3218-00.02	003 279													289.04
AMB 508-WS	03/3213-82.42	013 583													289.04
TRA 857 CD	03/3213-00.02	013 554													289.04
TRA 855 CD-GB	03/3213-01.05	002 022													289.04
TRA 854 CD	03/3235-00.02	001 798	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	287.99
TRA 855 CD GA	03/3213-00.02	002 427	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	287.99
Hauswärme-S	03/3213-02.52	002 754	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	287.99
T 858 CD-WS-CH	03/3213-03.32	002 757	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	287.99
TRA 855 CD-WS-EU	03/3213-02.02	002 768	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	287.99
Melde 115/A BR	03/3235-92.02	002 552	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	290.04
T 858 CD-BR-CH	03/3213-03.32	003 255	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	291.50
TRA 8555 CD	03/3213-03.02	003 256	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	288.94
TRA 854 CD-EU	03/3235-02.02	003 383	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	287.99
AS 865 CDWS-YU	03/3213-03.00	003 389	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	287.99
TRA 855 CDWS-CH	03/3213-03.72	003 459	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	287.99
TRA 855 CDWS-EU	03/3216-02.02	003 725	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	293.93

dazu: thereto: a cela:

-STROMLAUFLPLAN -CIRCUIT DIAGR. -SCHEMABUCH CIRCUIT -SLP - 03/0031+0035
-ANSCHLÜSSPLAN -WIRING DIAGR. -SCHEMABUCH CONNEX. -ASP - 03/0033+0034
-SCHLIESSSCHEMA -CLOSING DIAGR. -SCHEMABUCH FERMET. SS - 03/0032

KD-Nr. ASV 03/0033/ 0 Ä02

Ersatz für: 03 / 0033 / 0 Ä01


Bl. 1


v. 1 Bl.


TYPEN:
TRA / CD
Elektronik


SERIEN-TIMER
AKO 514 817
AKO 514 821
SERVICE-TIMER
AKO 514 817
AKO 514 821


Datum
01/88
Sach-Nr.
287501
Änd.04

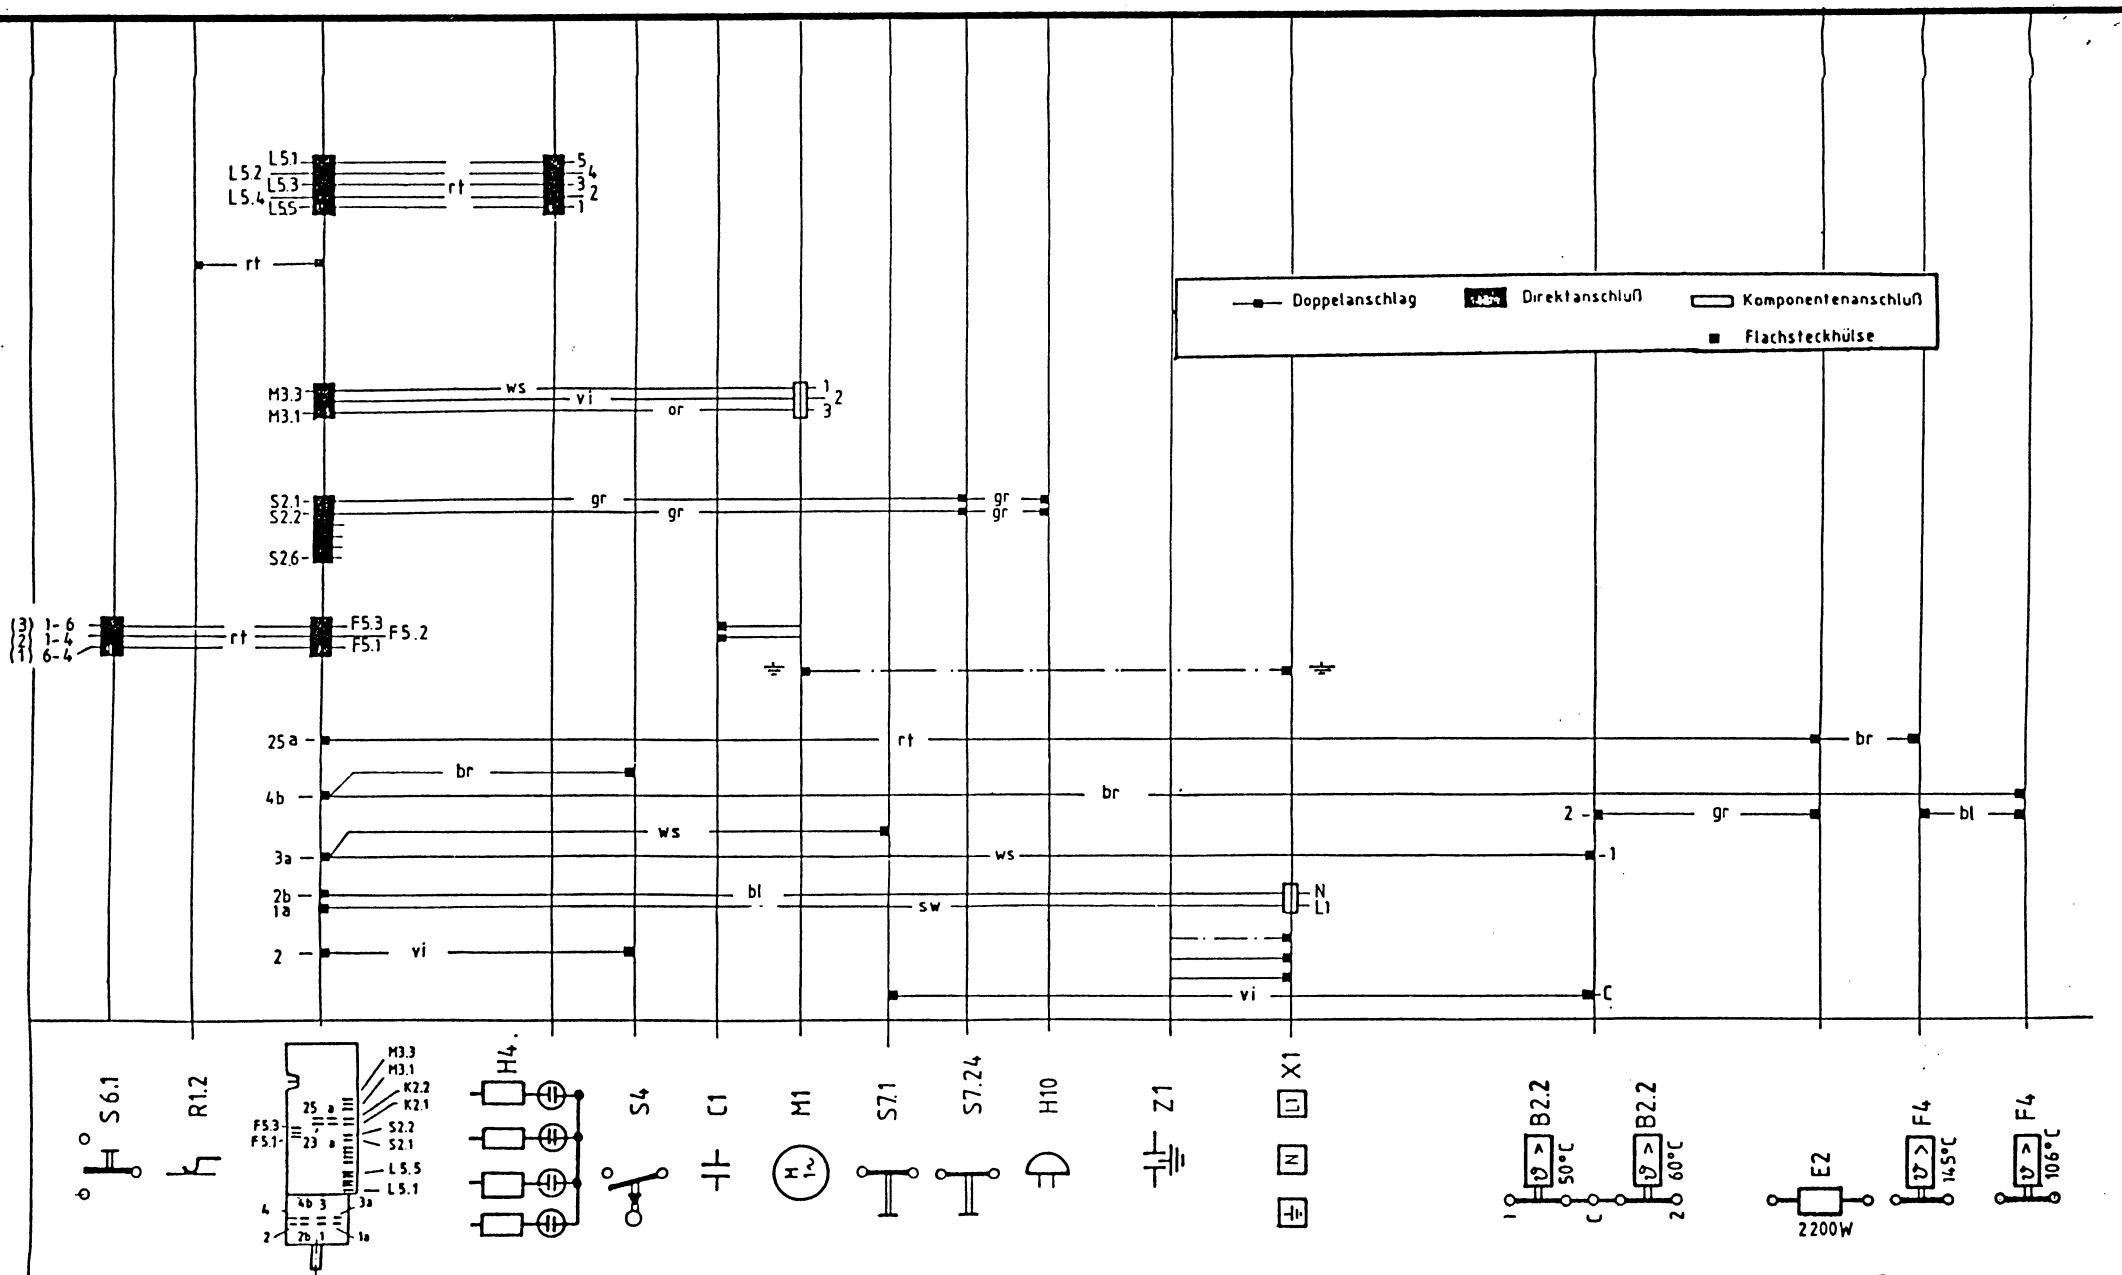

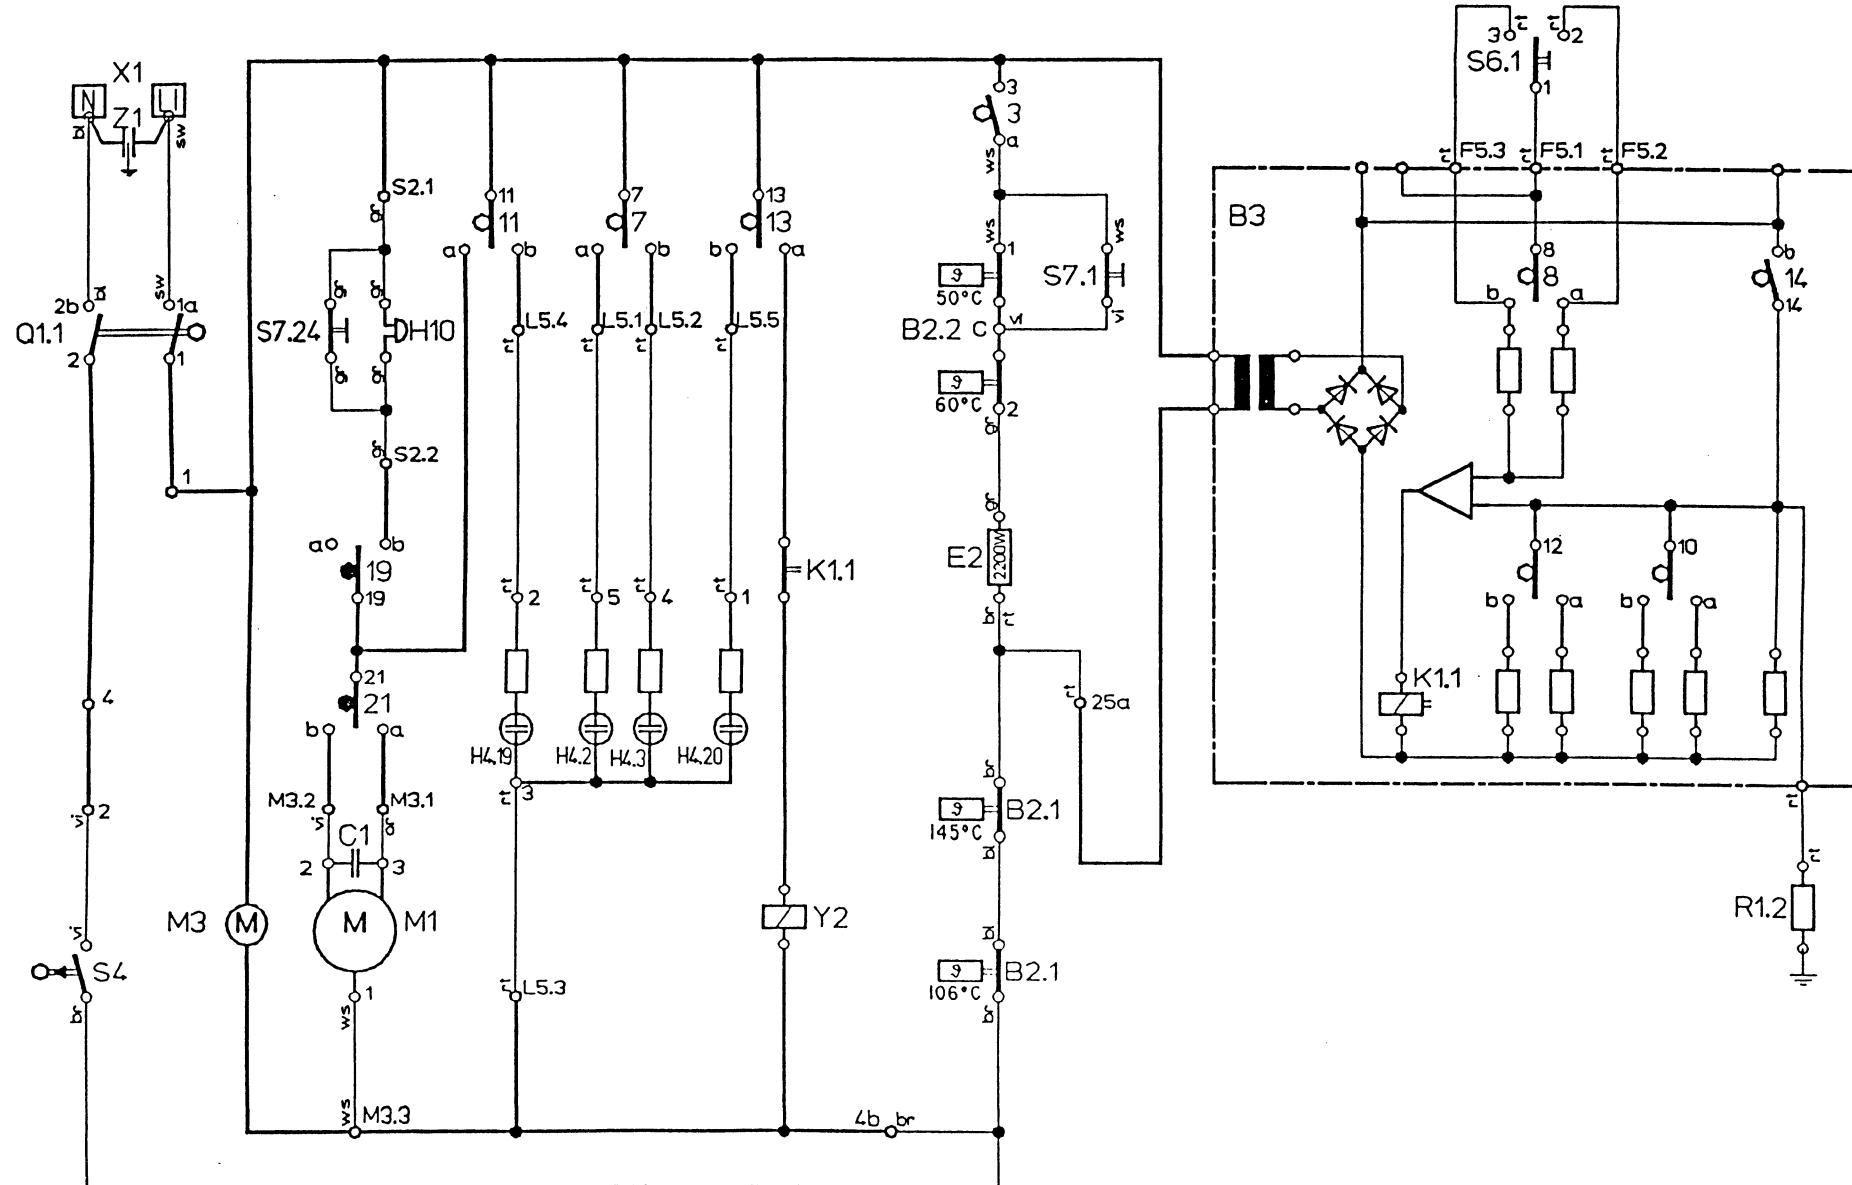

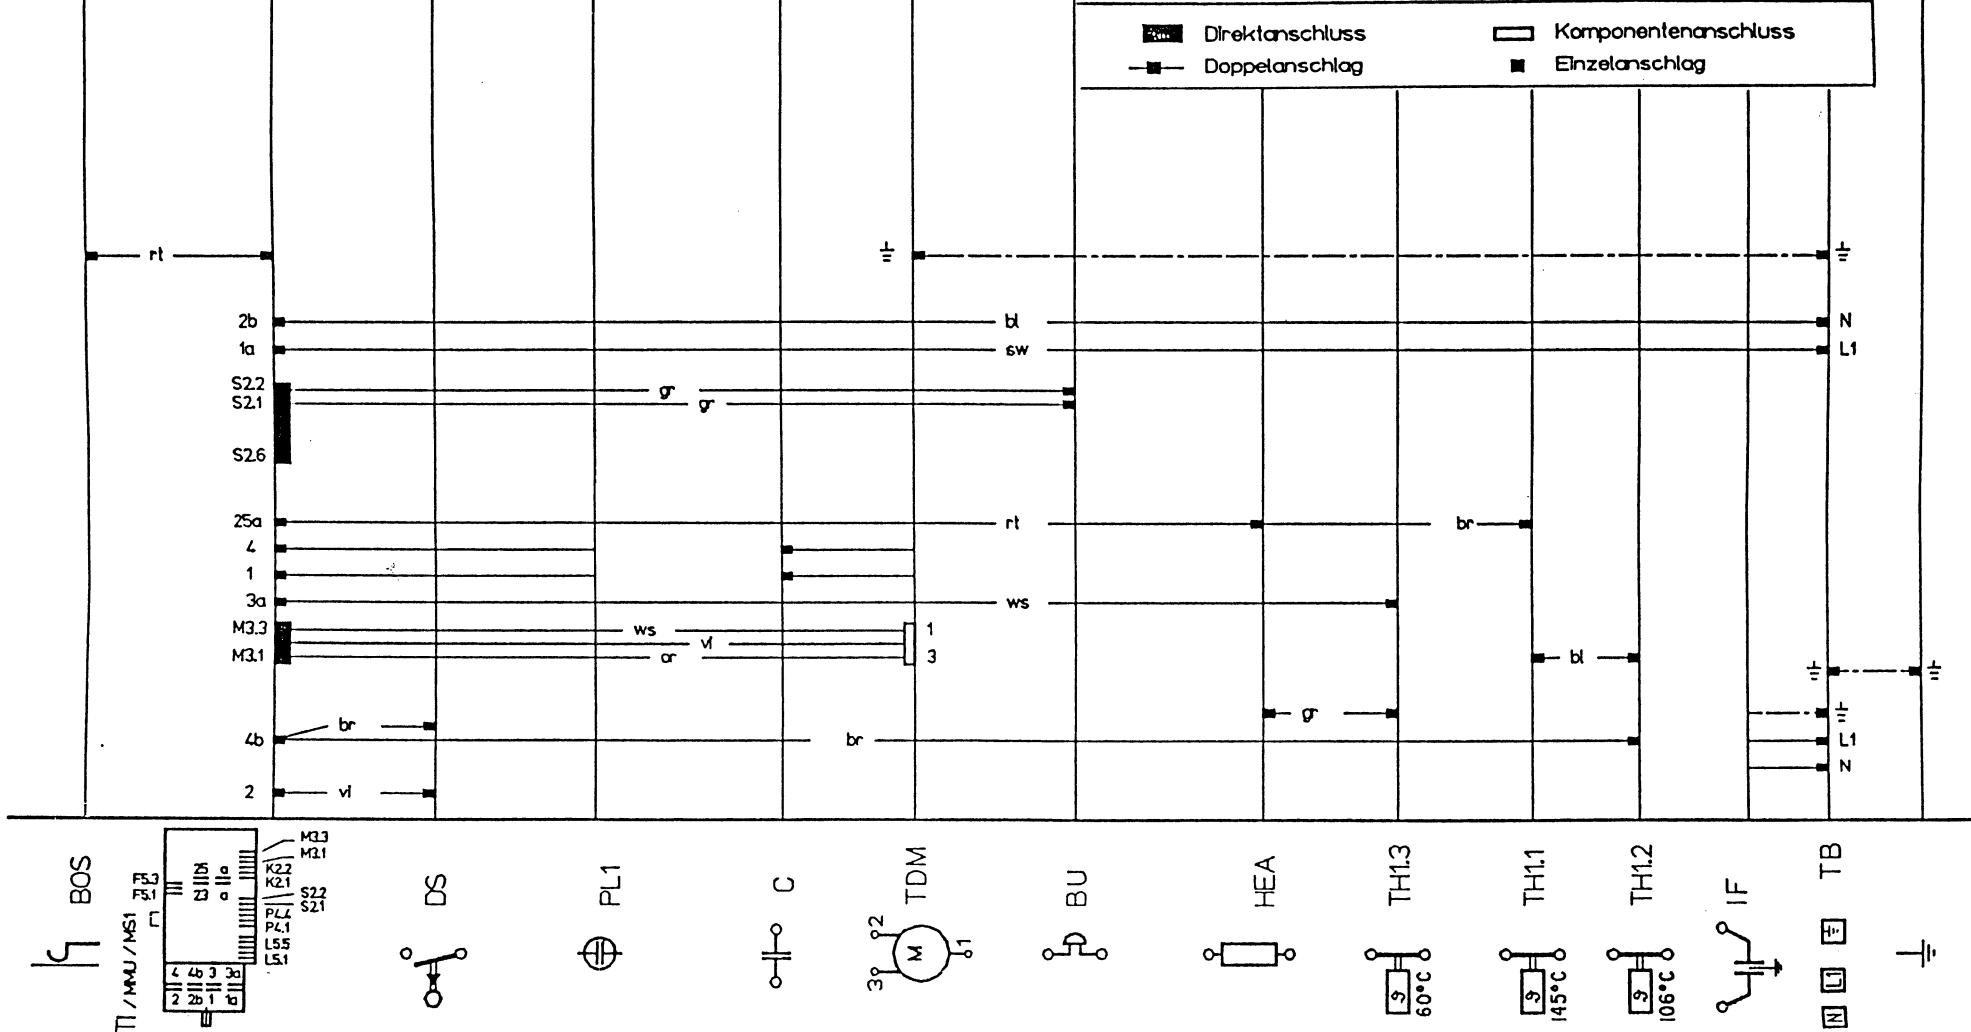

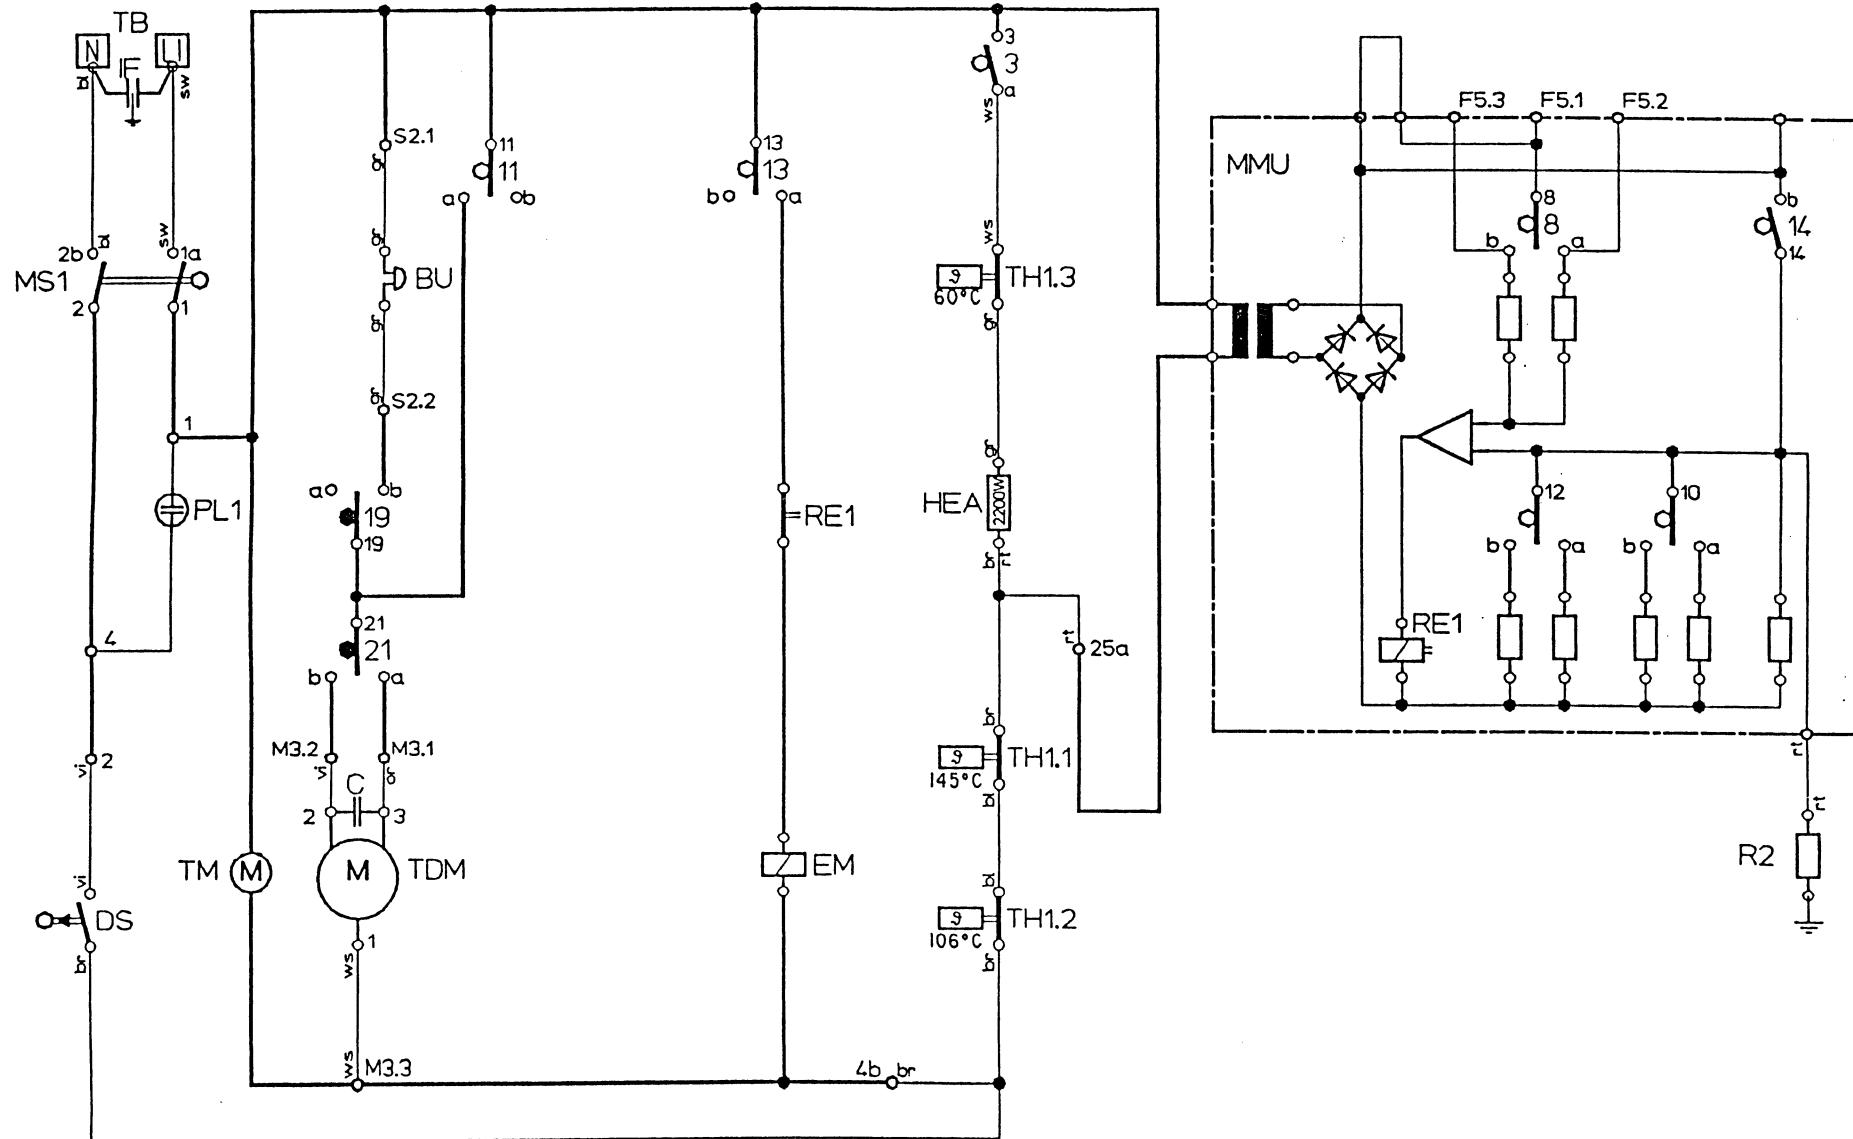

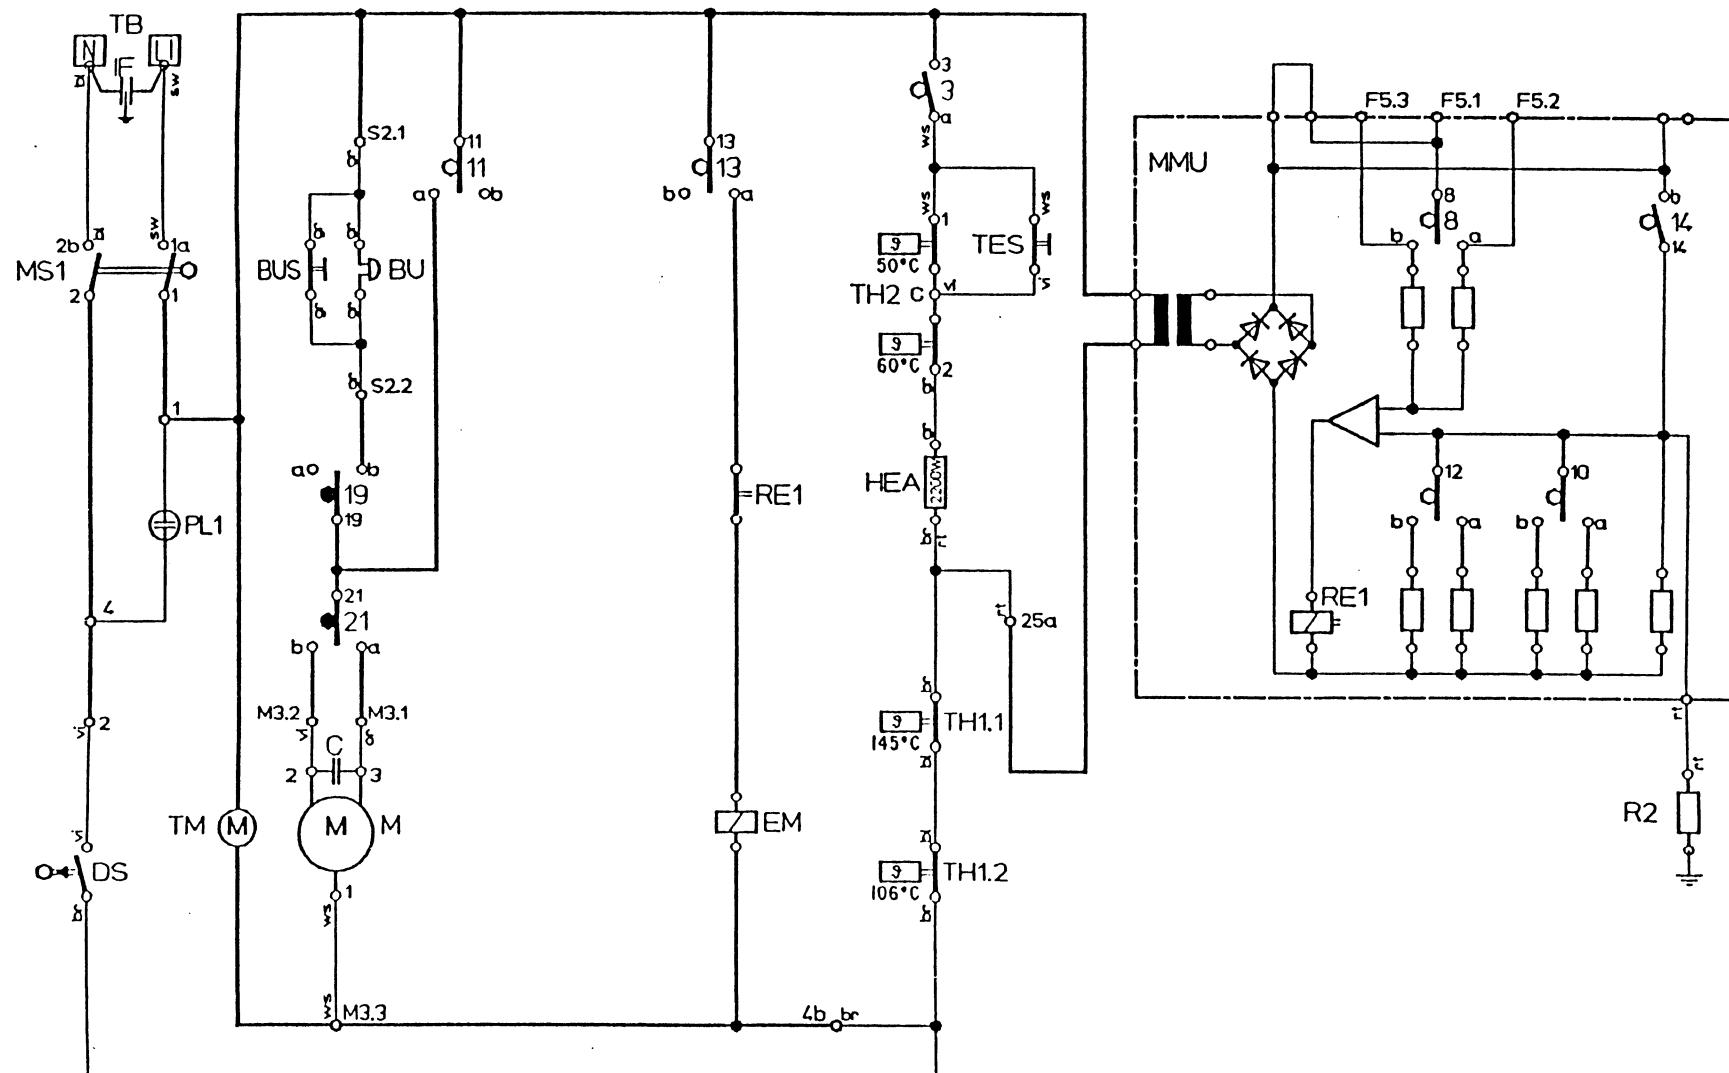

dazu: thereto: a cela:
-ANSCHLUSSPLAN -WIRING DIAGR. -SCHEMA CONNEX -ASP 03/0045 /0 Ä0
-SCHLIESSCHEMA -CLOSING DIAGR. -SCHEMA FERMET. -SS 03/0032 /0 Ä3
-AUSSTATT.-VAR -EQUIPM.VARIANT -VARIANT EQUIPM. -AV 03/0033 /0 Ä2


KD-Nr. SLP 03/0046 Ä.00

BI.1
v.1 BI.

TYPEN:
TRA 869 CD/WS-EU

SERIEN-TIMER
AKO 514 821
SERVICE-TIMER
AKO 514 821

Datum
01/88
Sach-NR.
293953
Änd.81

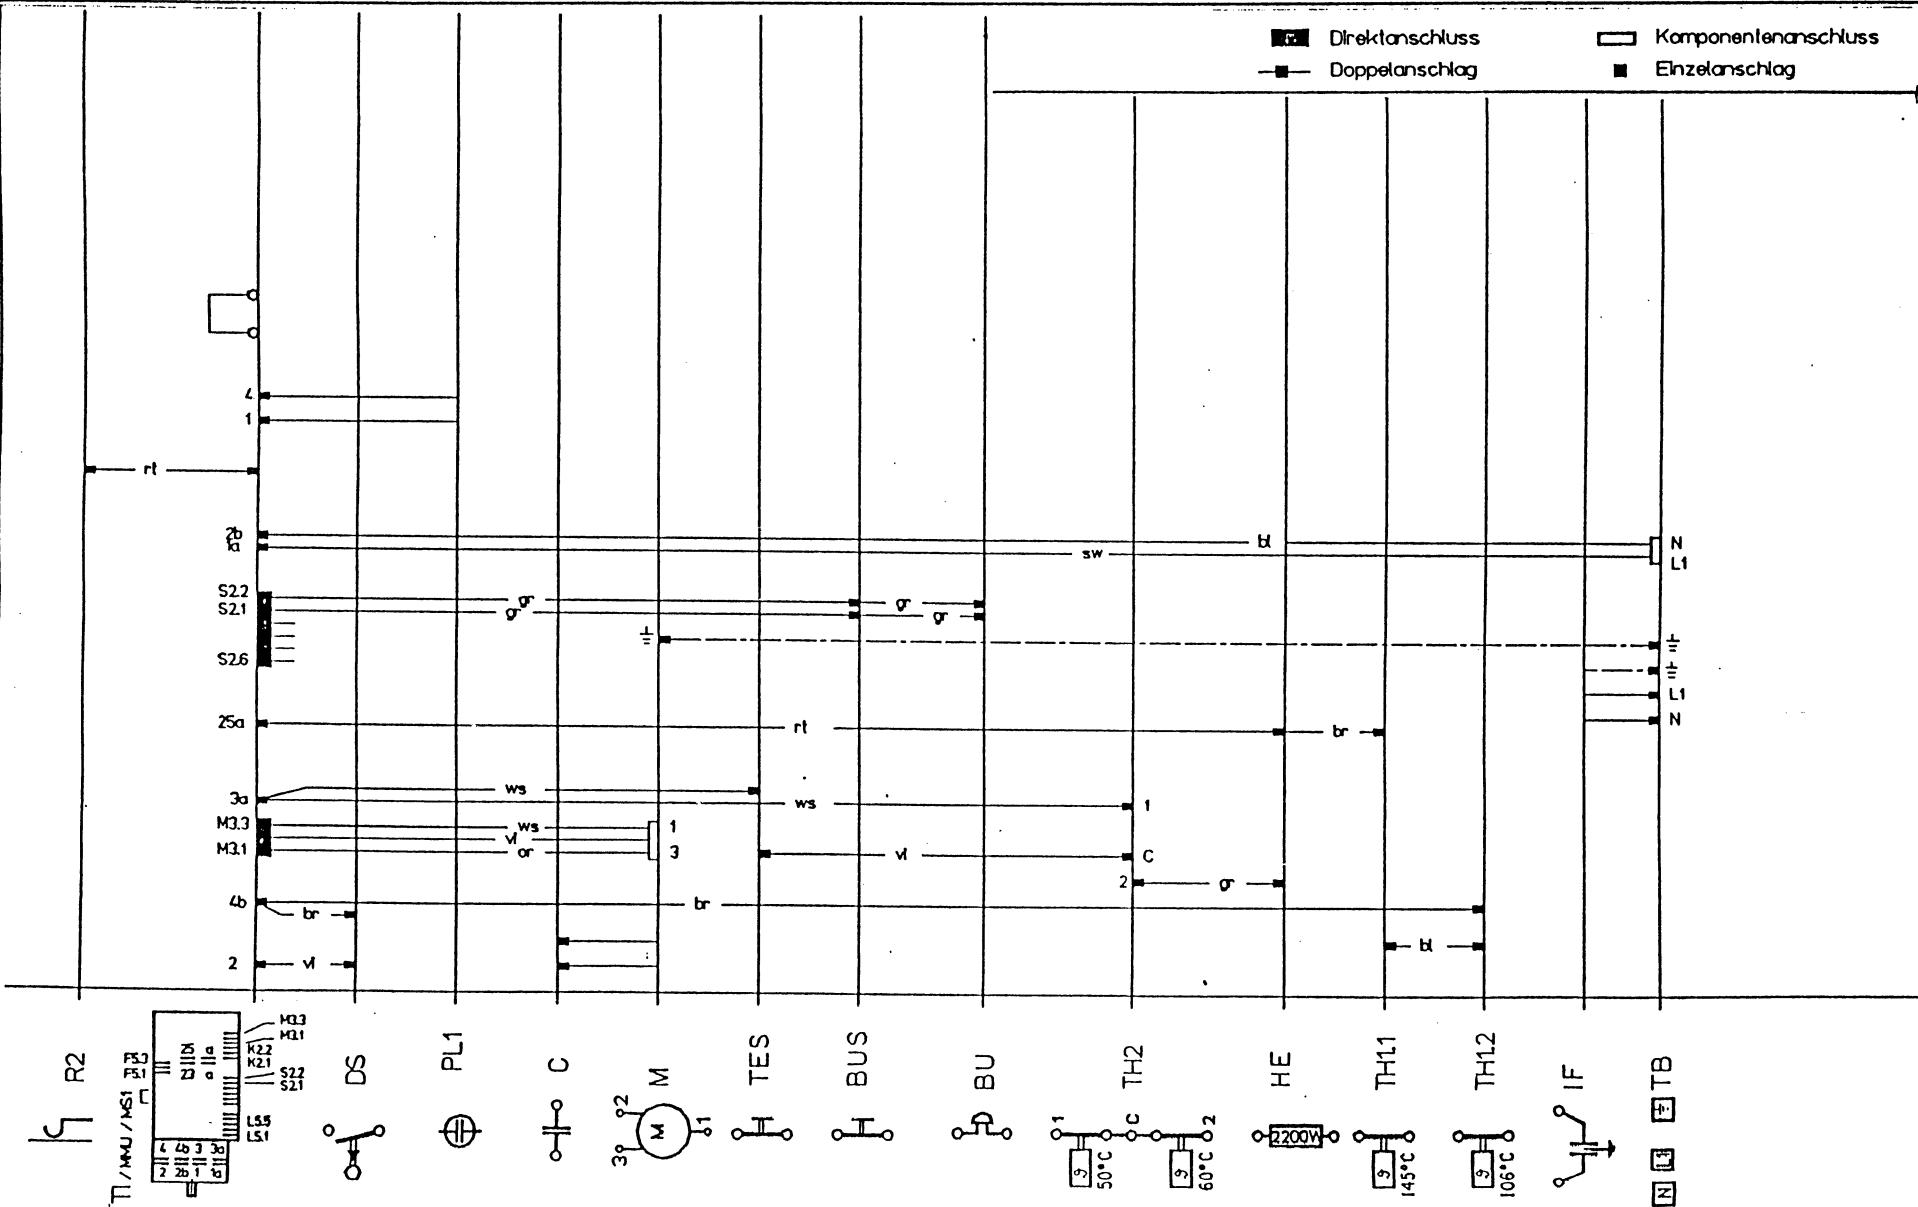

dazu: thereto: a cela:
 -STROMLAUFPLAN -CIRCUIT DIAGR. -SCHEMA CIRCUIT -SLP - ASP 03/0046 Ä0
 -SCHLIESSSCHEMA -CLOSING DIAGR. -SCHEMA FERMET. -SS - SS 03/0032 Ä3
 -AUSSTATT.-VAR -EQUIPM.VARIANT -VARIANT EQUIPM. -AV - AVV 03/0033 Ä2

KD-Nr. ASP 03/0045 Ä.00

Bl. 1
 v. 1 Bl.

TYPEN:
 TRA 869 CD / EU

SERIEN-TIMER
 AKO 514 821
 SERVICE-TIMER
 AKO 514 821

Datum
 01/88
 Sach-NR.
 293954
 Änd.0!

POSITIONEN	PROGRAMME															FUNKTIONEN	DREHWINKEL mechanik	Programmnockenkontakte	Wendest.	
	Baumwolle							Pflegeleicht												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Heizung	Akkuraten	Kritterschutz	Störung	Einstellpunkte
1																•	0 - 150 °	6		
2																		Feuchtestop	6	
3																		0 - 150 °	6	
4																		150 °	6	
5																		Feuchtestop	6	
6																		0 - 150 °	6	
7																		Feuchtestop	6	
8																		0 - 150 °	6	
9																		150 °	6	
10																		0 - 150 °	6	
11																		150 °	6	
12																		0 - 150 °	6	
13																		150 °	6	
14																		0 - 150 °	6	
15																		150 °	6	
16																		0 - 150 °	6	
17																		150 °	6	
18																		0 - 150 °	6	
19																		150 °	6	
20																		0 - 150 °	6	
21																		150 °	6	
22																		0 - 150 °	6	
23																		150 °	6	
24																		0 - 150 °	6	
25																		150 °	6	
26																		0 - 150 °	6	
27																		150 °	6	
28																		0 - 150 °	6	
29																		150 °	6	
30																		0 - 150 °	6	
31																		150 °	6	
32																		0 - 150 °	6	
33																		150 °	6	
34																		0 - 150 °	6	
35																		150 °	6	
36																		0 - 150 °	6	
37																		150 °	6	
38																		0 - 150 °	6	
39																		150 °	6	
40																		0 - 150 °	6	
41																		150 °	6	
42																		0 - 150 °	6	
43																		150 °	6	
44																		0 - 150 °	6	
45																		150 °	6	
46																		0 - 150 °	6	
47																		150 °	6	
48																		0 - 150 °	6	
49																		150 °	6	
50																		0 - 150 °	6	
51																		150 °	6	
52																		0 - 150 °	6	
53																		150 °	6	
54																		0 - 150 °	6	
55																		150 °	6	
56																		0 - 150 °	6	
57																		150 °	6	
58																		0 - 150 °	6	
59																		150 °	6	
60																		0 - 150 °	6	

Loften	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bügeltr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schranktr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extratr.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mangelttr.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bügeltr.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bügeltr.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schranktr.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extratr.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grundtypen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRA 865	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRA 864	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

bei PGS
AKO 514 817
sind die Kontakte
7a,7b,11b,13b
nicht eingelebt.

dazu:
-STRÖMLAUFPLAN -CIRCUIT DIAGR. -SCHEM A CIRCUIT -SLP 03/0031+0035
-ANSCHLUSSPLAN -WIRING DIAGR. -SCHEM A CONNEX. -ASP 03/0033+0034
-AUSSTATT.-VAR -EQUIPM.VARIANT -VARIANT EQUIPM. ASV 03/0033

KD-Nr. SS 03/0032/ 0 Ä03
Ersatz für: 03 / 0032 / 0 Ä02

BL. 1
v. 1 BL.
TYPEN:
TRA / CD

SERIEN-TIMER
AKO 514 817
AKO 514 821
SERVICE-TIMER
AKO 514 817
AKO 514 821
Datum
01/88
Sach-NR.
287500
Änd.04

POSITIONEN	PROGRAMME															FUNKTIONEN					DREHWINKEL mechanik	Programmnockenkontakte	Wendest.								
	Baumwolle							Pflegeleicht								Heizung	Abkühlen	Knitterschutz	Störung	Einstelpunkte											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Push - Pull	Push - Pull	Heizung	Lampe Abkühlen	Fauchtestsp.	Normal	Fauchtestsp.	Mangelsch.	Baumwolle	Motor	Lampe Knitterschutz	Best. Widers.	Bogeltr.	Schnellgang	Störung	19
1															•	0 - 150 °	6													1	
2																Fauchtestsp.	6														2
3																0 - 150 °	6													3	
4																150 °	6													4	
5																•	Fauchtestsp.	6													5
6																0 - 150 °	6													6	
7																0 - 150 °	6													7	
8																0 - 150 °	6													8	
9																150 °	6													9	
10																•	Fauchtestsp.	6													10
11																0 - 150 °	6													11	
12																150 °	6													12	
13																•	Fauchtestsp.	6													13
14																0 - 150 °	6													14	
15																150 °	6													15	
16																•	Fauchtestsp.	6													16
17																0 - 150 °	6													17	
18																150 °	6													18	
19																•	Fauchtestsp.	6													19
20																0 - 150 °	6													20	
21																150 °	6													21	
22																•	Fauchtestsp.	6													22
23																0 - 150 °	6													23	
24																150 °	6													24	
25																•	Fauchtestsp.	6													25
26																0 - 150 °	6													26	
27																150 °	6													27	
28																•	Fauchtestsp.	6													28
29																0 - 150 °	6													29	
30																150 °	6													30	
31																•	Fauchtestsp.	6													31
32																0 - 150 °	6													32	
33																150 °	6													33	
34																•	Fauchtestsp.	6													34
35																0 - 150 °	6													35	
36																150 °	6													36	
37																•	Fauchtestsp.	6													37
38																0 - 150 °	6													38	
39																150 °	6													39	
40																•	Fauchtestsp.	6													40
41																0 - 150 °	6													41	
42																150 °	6													42	
43																•	Fauchtestsp.	6													43
44																0 - 150 °	6													44	
45																150 °	6													45	
46																•	Fauchtestsp.	6													46
47																0 - 150 °	6													47	
48																150 °	6													48	
49																•	Fauchtestsp.	6													49
50																0 - 150 °	6													50	
51																150 °	6													51	
52																•	Fauchtestsp.	6													52
53																0 - 150 °	6													53	
54																150 °	6													54	
55																•	Fauchtestsp.	6													55
56																0 - 150 °	6													56	
57																150 °	6													57	
58																•	Fauchtestsp.	6													58
59																0 - 150 °	6													59	
60																150 °	7													60	

dazu: thereto: a cela:
-STRÖMLAUFPLAN -CIRCUIT DIAGR. -SCHEMA CIRCUIT -SLP - siehe Type
-ANSCHLUSSPLAN -WIRING DIAGR. -SCHEMA CONNEX -ASP -
-SCHLIESSCHAUM -CLOSING DIAGR. -SCHEMA FERMET. -SS -
-AUSSTATT.-VAR -EQUIPM.VARIANT -VARIANT EQUIPM. -AV - 03 / 0033
-PROGR.-ABLAUF -PROGR.UNFOLD. -DEROULEM.PROGR.-PA -

KD-Nr. SS 03/ 0032 / 1
Ersatz für:
Konstr.St.:

Bl. 1
v. 1 Bl.

TYPEN:
TRA CD (Elektronik)

SERIEN-TIMER
514 821/01
514 817/01
SERVICE-TIMER
514 821 / 01
Datum
03.05.88
Sach-NR.
287500
Änd 05

II
Oberfahrtstrecke
Fauchteststop
* bei PGS
AKO 514 817/01
sind die Kontakte 7a, 7b, 11b, 13 b nicht
eingelegt.

Lüften	Q	H		
Bogeltr.	11	G	G	G
Schranktr.	Q	F	F	F
Extratr.	9	E	E	E
Mangelt.	D	C	D	C
Bogeltr.	41	42	43	44
Bogeltr.	45</			

Datum: 27.05.88

Verkaufsbezeichn.: TRA 867 CD

Typen Nr.: 03/3213-00.00

Sach Nr.: 013 654

Typenübersicht: 1

Verkaufsbezeichn.: TRA 865 CD

03/3213-00.00

012 944

3

Ersatzteilliste

für Waschetrockner

TRA 865 CD/GA

03/3213-00.00

002 427

3

Verkaufsbezeichn.: TRA 865 GA/EU TRA 865 CD/EU TRA 866 CD

03/3213-02.00 03/3213-02.00 03/3218-00.00

002 768 012 944

4 5

013 279

6

Verkaufsbezeichn.: TRA 868 CD/EU TRA 868 CD/WS

03/3243-02.00 03/3243-00.00

012 950 013 276

7 8

013 276

8


Bitte vernichten!

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung	Typenübersicht
00.18	01/4001-00.00-00.18	Fuss	1-8
01.10	02/4800-00.19-01.10	Abdeckplatte	3,4
01.10	02/4800-99.21-01.10	Abdeckplatte kpl. KD-Set	7,8
01.10	03/3003-00.00-01.10	Abdeckplatte kpl.	1,2,5,6
01.17	02/2806-00.00-01.17	Befestigungswinkel	1-8
01.27	02/2806-00.99-01.27	Haken	1-8
02.10	03/3202-00.21-02.10	Vorderwand lack.	1-8
02.11	03/3202-00.21-02.11	Seitenwand links lack.	1-8
02.12	03/3202-00.21-02.12	Seitenwand re. lack.	1-8
02.15	03/3200-00.00-02.15	Strebe	1-8
02.20	03/3200-00.00-02.20	Sockeltraverse lack.	1-8
02.21	03/3200-00.00-02.21	Rueckwandtraverse lack.	1-8
02.40	03/3200-00.00-02.40	Diagonalstrebe	1-8
03.09	03/3213-00.00-03.09	Blendenset gekl.	1,2
03.09	03/3213-00.00-03.09	Blendenset gekl.	5
03.09	03/3218-00.00-03.09	Blendenset gekl.	6
03.09	03/3213-00.19-03.09	Blendenset gekl.	3
03.09	03/3213-02.19-03.09	Blendenset gekl.	4
03.09	03/3243-00.21-03.09	Blendenset gekl.	8
03.09	03/3243-02.00-03.09	Blendenset gekl. EU /ws	7
03.10	03/3202-00.00-03.10	Schalterleiste lack.	1,2,5,6
03.10	03/3202-00.19-03.10	Schalterleiste lackt.	3,4
03.10	03/3202-00.21-03.10	Schalterleiste lackt.	7,8
03.22	03/3213-00.00-03.22	Symbolstreifen	2
03.22	03/3213-00.17-03.22	Symbolstreifen	3,4
03.22	03/3213-00.21-03.22	Symbolstreifen	7,8
07.10	03/3200-00.00-07.10	Stellfuss	1-8
09.02	02/3200-00.00-09.02	Scharnier kpl.	1-8
09.10	92/4209-00.31-09.10	Fensterrahmen lack.	1,2,5,6
09.10	02/4800-00.21-09.10	Fensterrahmen lack.	7,8
09.10	02/4795-99.19-09.10	Fensterrahmen lack.	3,4
09.11	02/3300-00.00-09.11	Dichtung	1-8
09.15	02/3300-00.00-09.15	Schauglas	1-8
09.16	02/4243-00.00-09.16	Drucktaste	1,2,5,6
09.16	02/4850-04.50-09.16	Drucktaste	7,8

Original-Ersatzteile für
Bauknecht Geräte bestellen
Sie bitte direkt im

Zentral-Ersatzteilager
Ruf (0 71 81) 202 81 - 84
Fernschreiber 07-246 509

Bauknecht Hausgeräte GmbH
Gottlob Bauknecht-Straße 1-11
7060 Schorndorf

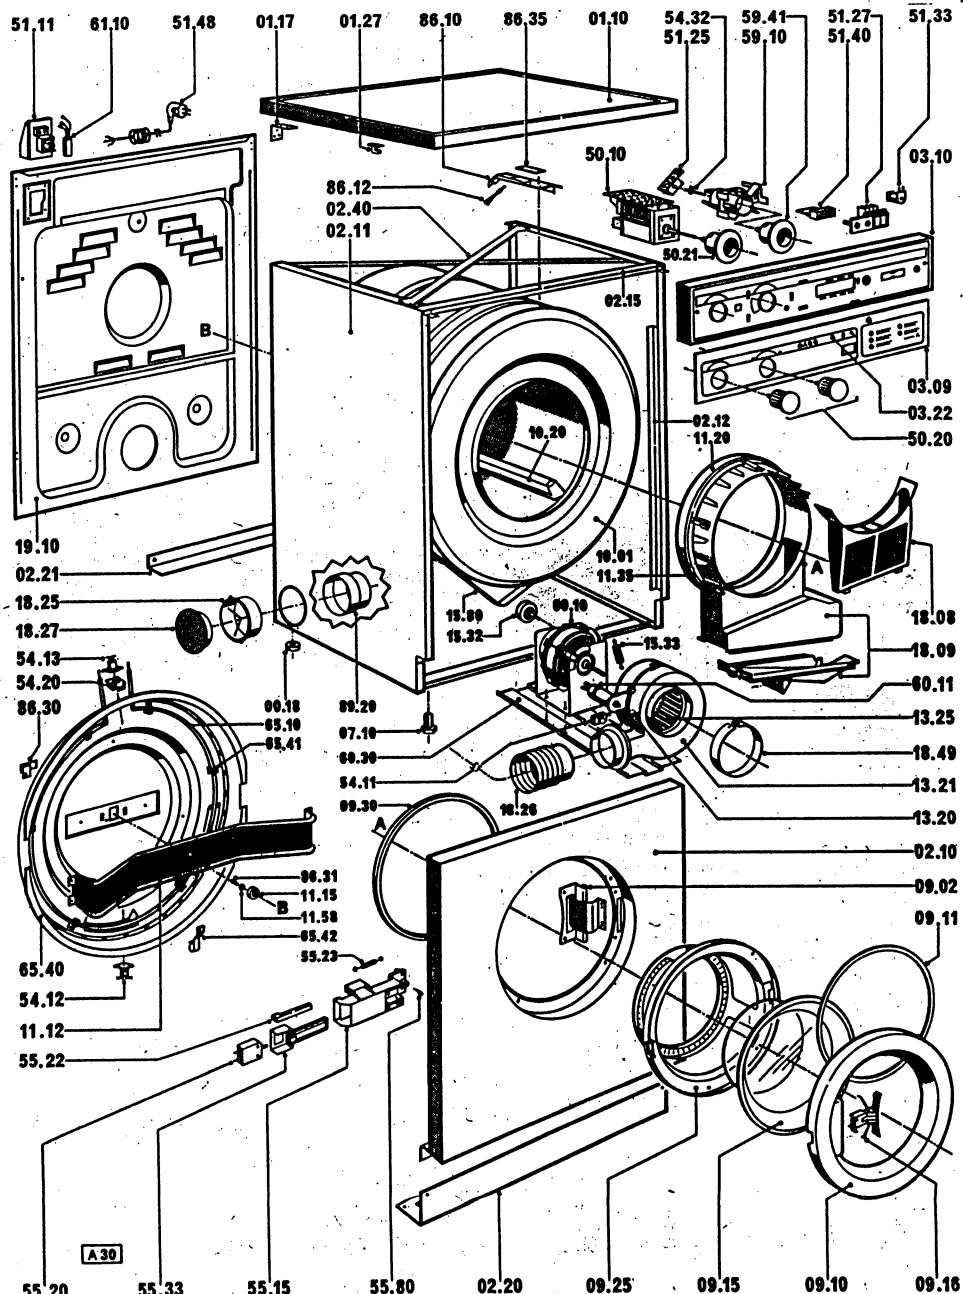

Verkaufsbezeichn.: TRA 867 CD

Typen Nr.: 03/3213-00.00
Sach Nr.: 013 654
Typenübersicht: 1

TRA 865 CD

03/3213-00.00
012 944

TRA 865 CD/GA

03/3213-00.00
002 427

Verkaufsbezeichn.: TRA 865 GA/EU TRA 865 CD/EU TRA 866 CD

Typen Nr.: 03/3213-02.00 03/3213-02
Sach Nr.: 002 768 012 944

Typenübersicht.: 4 5 6

Verkaufsbezeichn.: TRA 868 CD/EU TRA 868 CD/WS

Typen Nr.: 03/3243-02.00 03/3243-00.00
013 250 013 276

Sach Nr.: 012 950 **013 276**
Typenübersicht: 7 8

Types of Events

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung	Typenübersicht
54.20	03/3203-00.00-54.20	Thermostathalter	1-8
54.32	02/4510-00.00-54.32	Achse z.Drehschalter	1-8
55.15	02/3200-00.00-55.15	Schlossbruecke	1-8
55.20	03/3000-00.00-55.20	Endtaster	1-8
55.22	02/3200-00.00-55.22	Stoessel	1-8
55.23	02/3200-00.00-55.23	Zugfeder	1-8
55.33	02/3200-00.00-55.33	Schieber	1-8
55.80	02/3200-00.00-55.80	Gummizapfen	1-8
59.10	03/3255-00.00-59.10	Halter f.Feuchtwahlschlt.	1-8
59.41	03/3255-00.00-59.41	Feuchtwahlscheibe	1,2,5,6
59.41	03/3257-00.17-59.41	Feuchtwahlscheibe	3,4
59.41	03/3257-00.21-59.41	Feuchtwahlscheibe bedr.	7,8
60.10	03/3203-99.00-60.10	Motor montiert	1-8
60.11	03/3004-00.00-60.11	Betriebskondensator 10uF	1-8
60.30	03/3200-00.00-60.30	Motortraverse lack.	1-8
61.10	03/3000-00.00-61.10	Entstoerkondensator	1-8
65.10	03/3203-00.00-65.10	Rohrheizkoerper	1-8
65.40	03/3203-00.00-65.40	Strahlblech	1-8
65.41	03/3203-00.00-65.41	Clip f.Heizkp.	1-8
65.42	22/0000-00.00-45.10	Kabelklemme	1-8
88.10	03/3210-00.00-88.10	Buerstentraeger	1-8
88.12	03/3210-00.00-88.12	Drahtbuerste	1-8
88.30	03/3203-00.00-88.30	Kontaktfeder	1-8
88.31	03/3203-00.00-88.31	Kontaktkohle	1-8
88.35	03/3210-00.00-88.35	Blattfeder	1-8
89.20	03/3000-00.00-89.20	Adapter	1-8

